

Hiver




nuit



matin

L'air extérieur est réchauffé grâce à un module de renouvellement d'air avec récupération de chaleur. Il passe ensuite à travers le PCM pour obtenir la température nécessaire au chauffage du bâtiment.

Chauffage du bâtiment

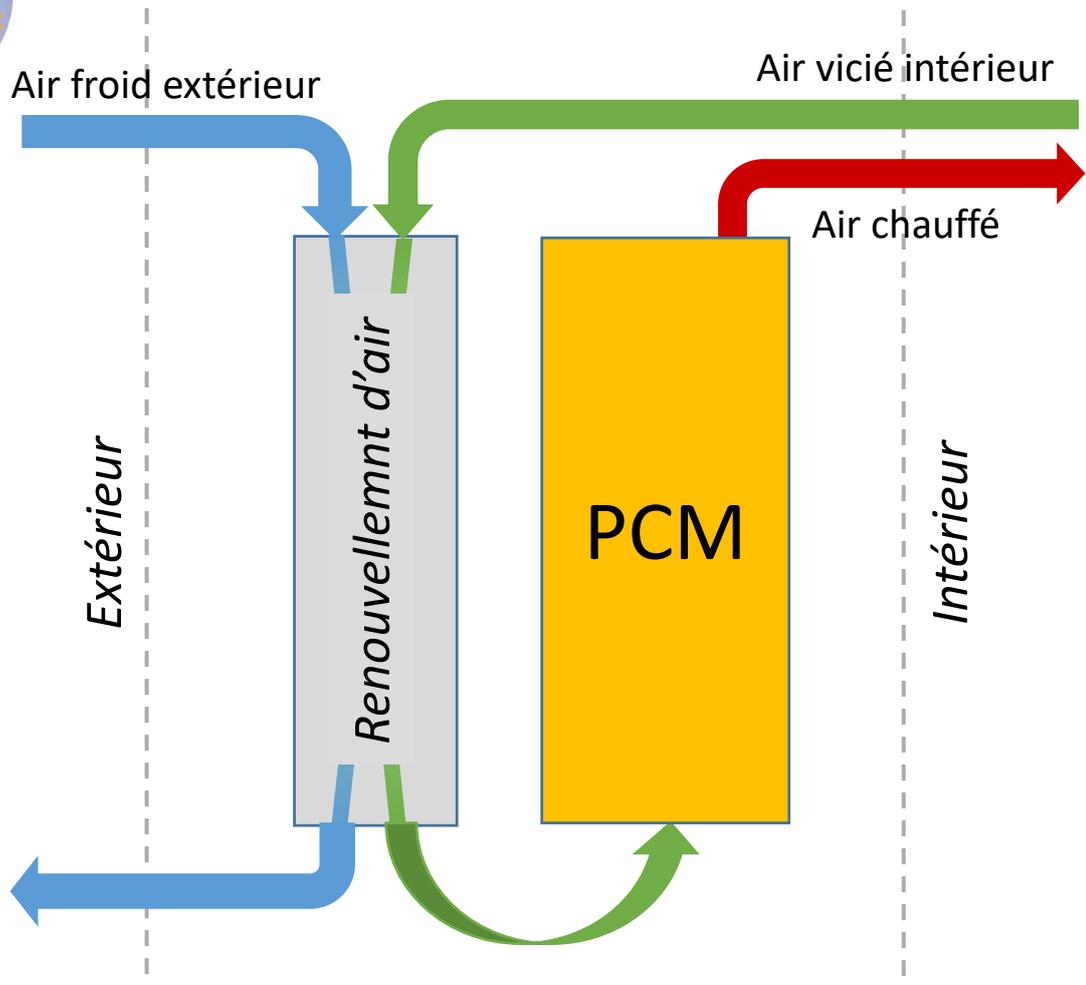

après-midi

Le PCM est rechargé grâce à de l'eau chaude produite par une PAC lorsque l'énergie solaire est disponible.

Recharge du stockage

